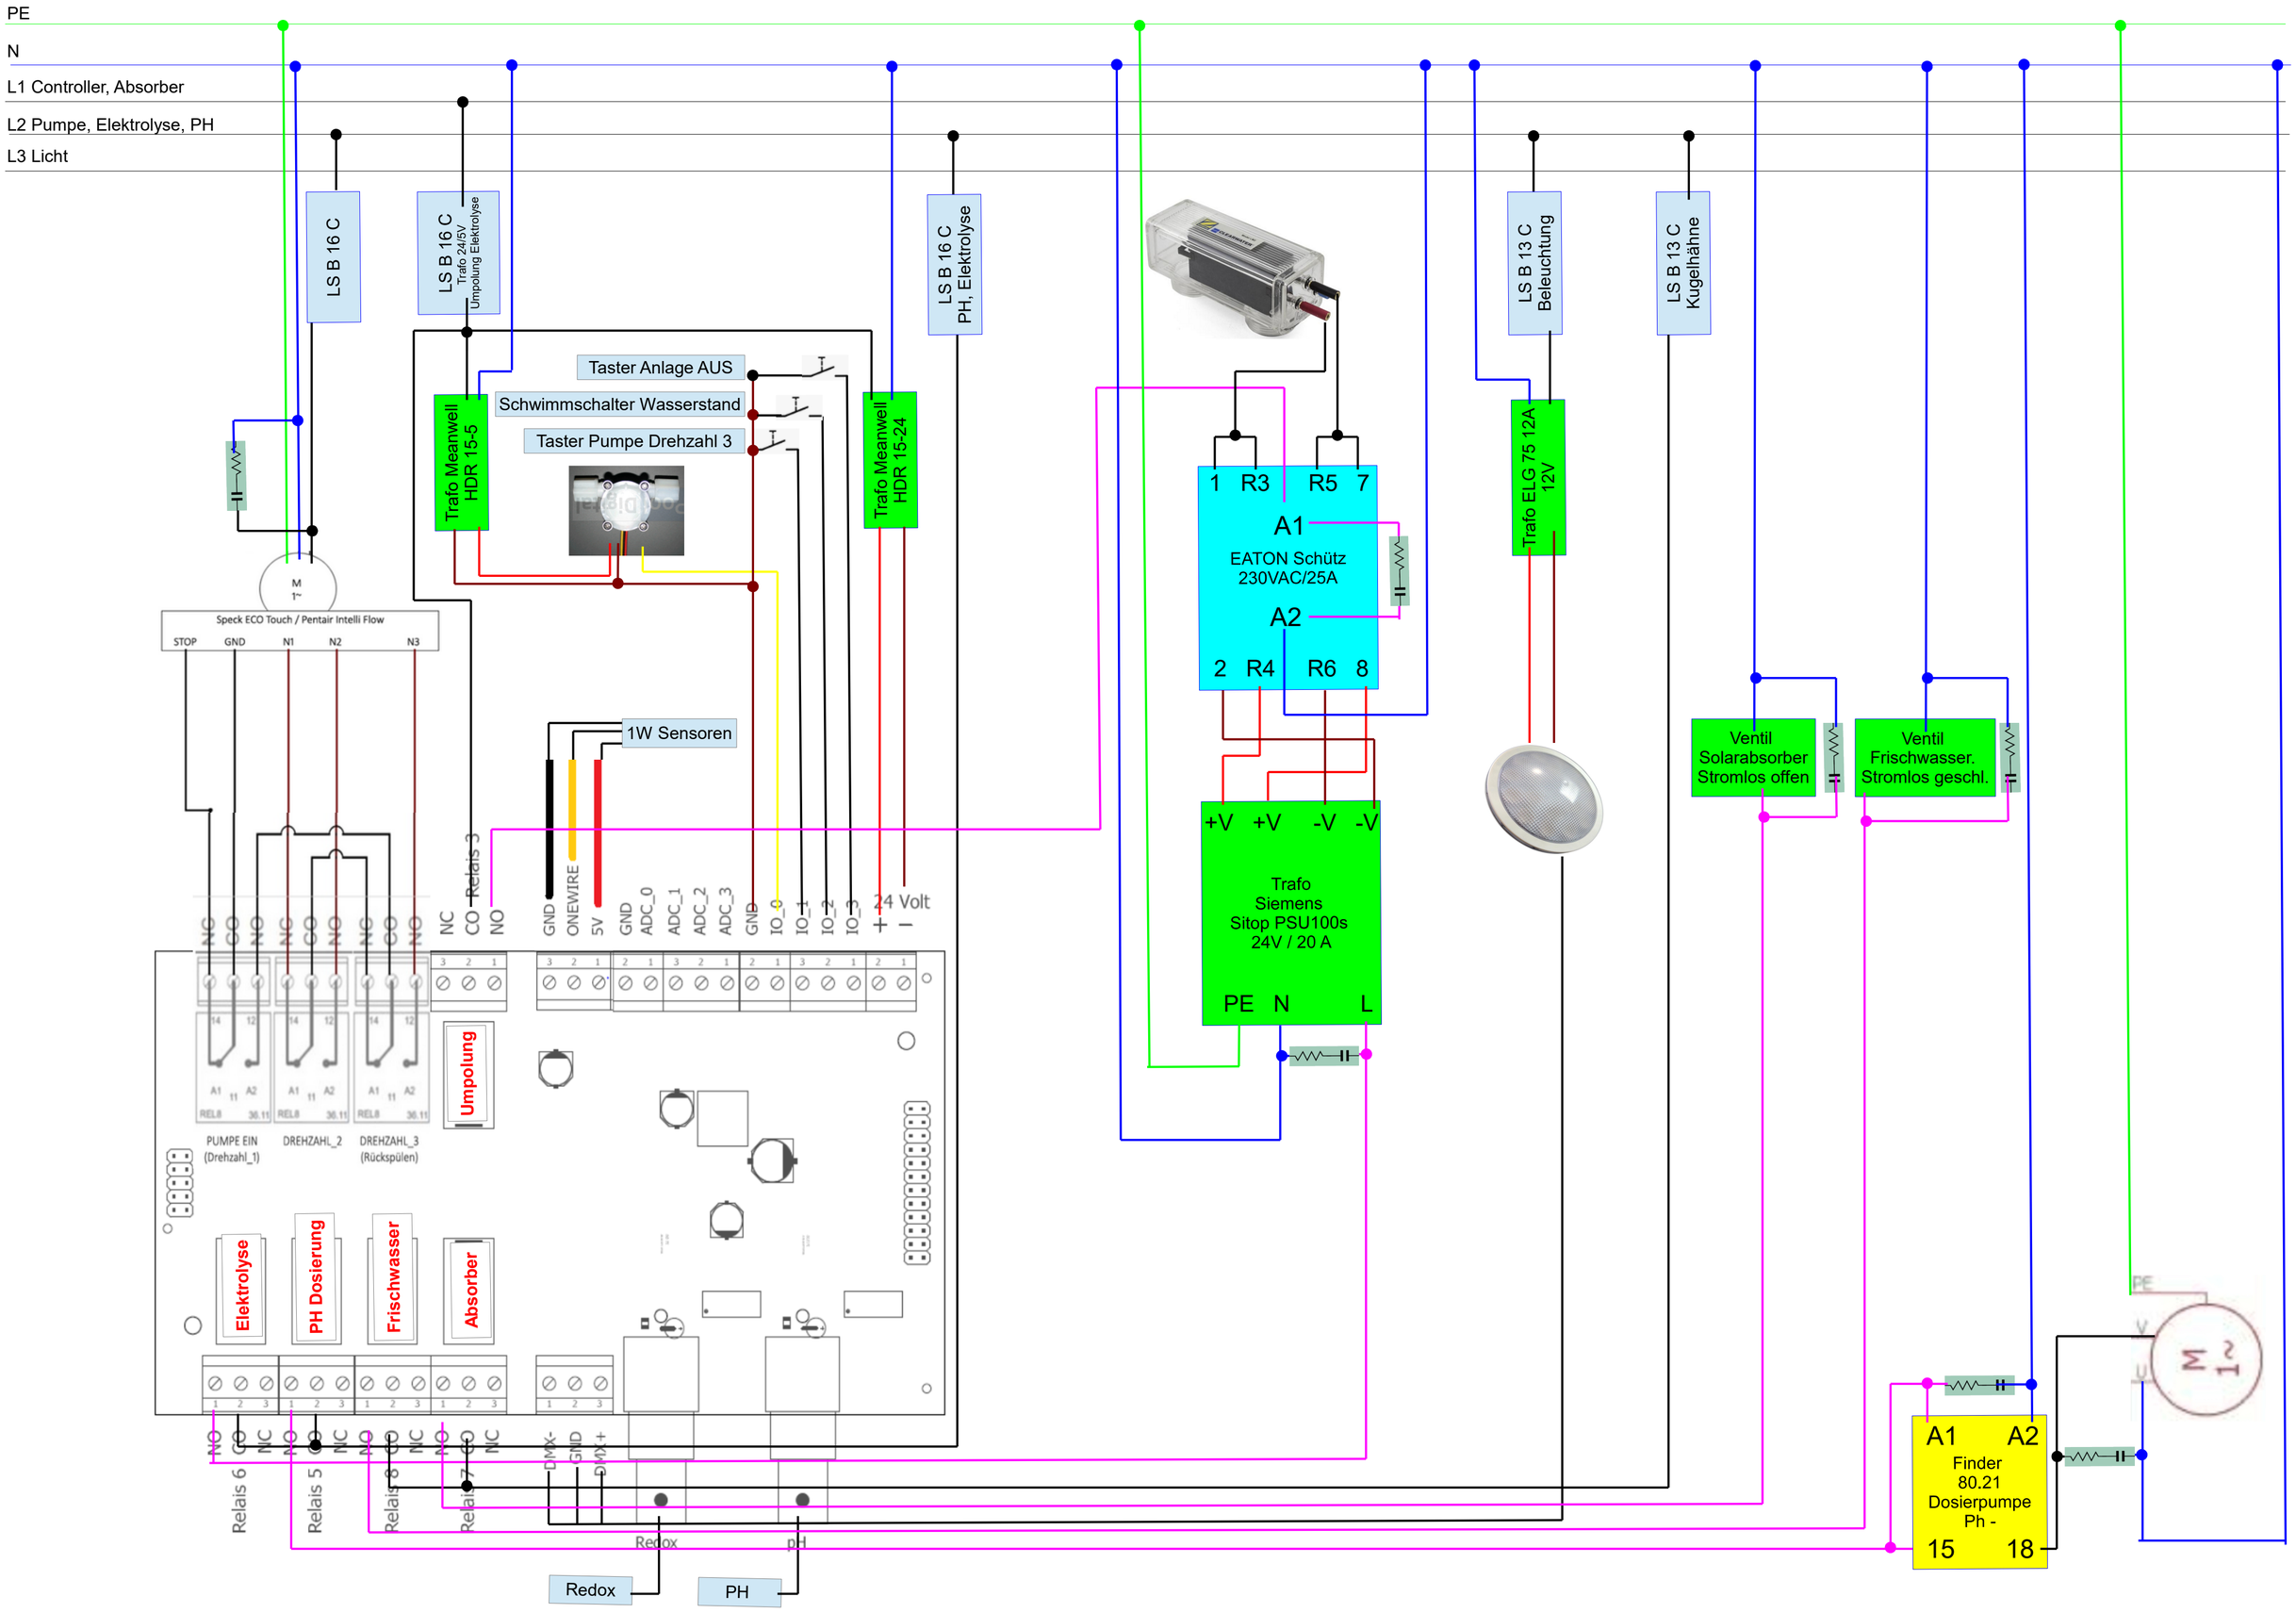
PE
N
L1 Controller, Absorber
L2 Pumpe, Elektrolyse, PH
L3 Licht
LS B 16 C
LS B 16 C
Trafo 24/5V
Umpolung Elektrolyse
LS B 16 C
PH, Elektrolyse
LS B 13 C
Beleuchtung
LS B 13 C
Kugelhähne
Taster Anlage AUS
Schwimmschalter Wasserstand
Taster Pumpe Drehzahl 3
Trafo Meanwell
HDR 15-5
Trafo Meanwell
HDR 15-24
Trafo ELG 75 12A
12V
1 R3 R5 7
A1
EATON Schütz
230VAC/25A
A2
2 R4 R6 8
+V +V -V -V
Trafo
Siemens
Sitop PSU100s
24V / 20 A
PE N L
Ventil
Solarabsorber
Stromlos offen
Ventil
Frischwasser.
Stromlos geschl.
M
1~
Speck ECO Touch / Pentair Intelli Flow
STOP GND N1 N2 N3
1W Sensoren
GND ONEWIRE 5V
24 Volt
Relais 3
NC CO NO
GND ADC_0 ADC_1 ADC_2 ADC_3
GND IO_0 IO_1 IO_2 IO_3
PUMPE EIN
(Drehzahl_1)
DREHZAHL_2
DREHZAHL_3
(Rückspülen)
Umpolung
Elektrolyse
PH Dosierung
Frischwasser
Absorber
Relais 6
Relais 5
Relais 8
Relais 7
DMX- GND DMX+
Redox
pH
Redox
PH
A1 A2
Finder
80.21
Dosierpumpe
Ph -
15 18
PE
V
U
M
1~