

ANSCHLUSSSCHEMA PROCON.IP

SEIKO DOSIERPUMPE FÜR PH-MINUS

ZODIAC LM2-40



ZU „VOR PUMPE“

REDOX

PH





MESSZELLE

DURCHFLUSSGEBER



VON „NACH FILTER“

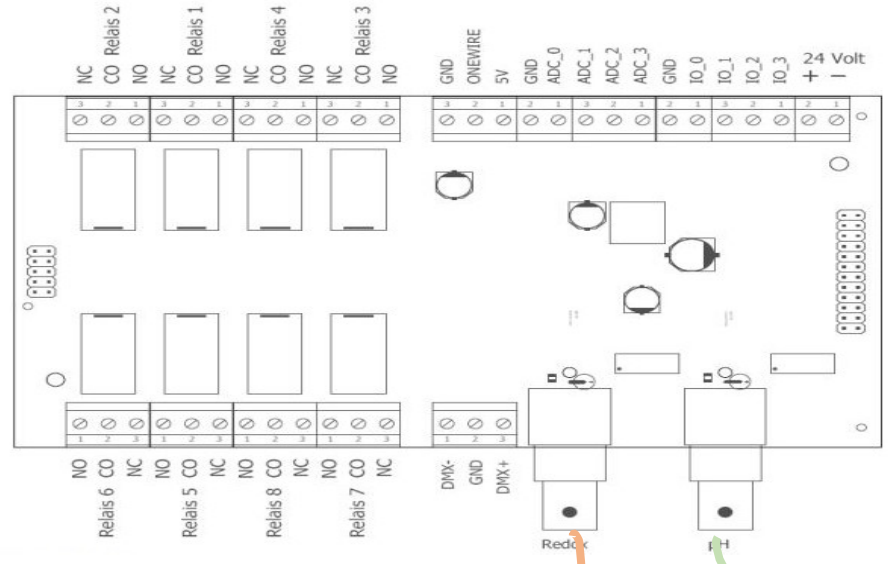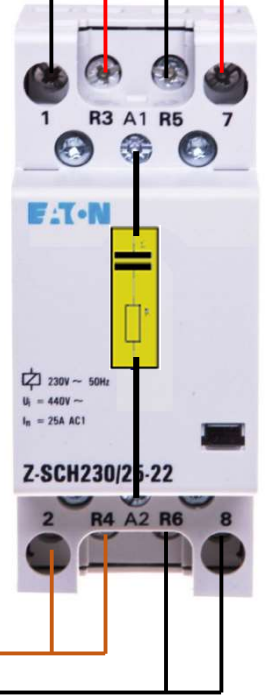

N
L